

Absender






Name, Vorname

Straße/ Nr.

PLZ/ Ort

Telefon/ Fax/ e-mail

Filter- bestell- schein

Darstellung	Bestellmenge	Bezeichnung Filtergröße (mm)	Inhalt (Pack)	Art.-Nr.:	Einzelpreis (Pack)	Gesamt- preis
 Pack	Filter F-LF/5 226x226 mm	5 Stück	00010	16,07 € €
 Pack	Filter LW 325x325 mm	3 Stück	00060	20,83 € €
 Pack	Filter F/D 180x180 mm	5 Stück	00012	13,69 € €
 Pack	Filter A 170x170 mm	5 Stück	00099	13,69 € €
 Pack	Filter LB/5 188x114 mm	5 Stück	00040	14,22 € €
 Pack	Filter F/I 180x65 mm	10 Stück	00011	8,69 € €
 Pack	Filter LDV/NAS (G3) 600x35 mm	5 Stück	98241	11,78 € €
 Pack	Filter compact 238x238 mm	5 Stück	00070	16,07 € €
 Pack	Filter WAK 126x126 mm	5 Stück	00090	6,90 € €
 Pack	Filter WA 150x115 mm	5 Stück	00091	6,43 € €



Versandkosten Bei -Summe- bis 30,00 € zzgl. 4,76 €; ansonsten Lieferung -frei Haus-



Lieferung per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebühr von 4,76 €)



Lieferung per SEPA-Lastschrift (bitte unten stehende Erklärung vollständig ausfüllen)

Summe €

Versandkosten + €

Nachnahmegebühr + €

Bestellwert €



Datum Unterschrift(en)

Bitte senden Sie uns nur unterschriebene Filterbestellungen zurück. Bei Lastschrift bitte auch die Einzugsermächtigung unterschreiben, da ansonsten kein Versand möglich ist. Vielen Dank.

Ich/Wir ermächtige/n die Firma LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik den Bestellwert (abzüglich 4 % Skonto) von meinem/unseren Konto einzuziehen.

Kreditinstitut des Zahlers (Name)

BIC:

IBAN:



Datum Unterschrift(en)



Pflege- und Wartungsanleitung für LIMODOR-Lüftungsgeräte

Der Reinigungsaufwand unserer Lüftungsgeräte unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Der Filteraustausch bzw. die Reinigung kann bei allen Lüftungsgeräten ohne Werkzeug vorgenommen werden. Die Abdeckplatte des Lüftungsgerätes wird hierzu entfernt. Der Filter kann ausgeklopft oder abgesaugt werden. Falls erforderlich, können die Innenteile des Lüftungsgerätes mit einem feuchten Tuch oder durch Absaugen gereinigt werden.



Warum Filterwechsel?

Die Förderleistung des Lüftungsgerätes ist wesentlich vom Verschmutzungsgrad des Filters abhängig. Aus diesem Grund empfehlen wir eine regelmäßige Filterpflege und -wartung. Der Filter sollte dem Wohnungsnutzer im sauberen Zustand übergeben werden. Die Zuständigkeit der Kontroll- oder Wartungsintervalle ist bei der Übergabe der Anlage fallweise festzulegen.


Das Lüftungsgerät nicht ohne Filter betreiben!

Kontroll-/Tauschintervalle Filter (Wartung)

Die Zeitintervalle sind auch auf die Gegebenheiten der Luftverunreinigungen abzustimmen.

	clean?	Kontrollturnus bei Bedarfslüftung : 2-4 x jährlich
	exchange!	Kontrollturnus bei Dauerlüftung : monatlich Filtertausch bei Bedarfs-/Dauerlüftung : 1 x jährlich

Filterwechsel/Vorgehensweise

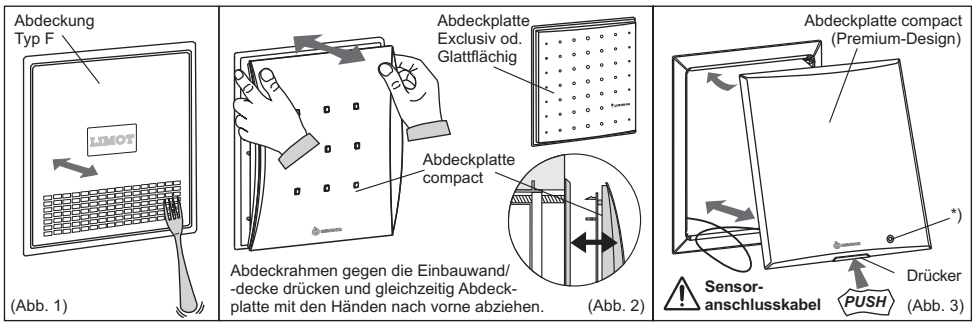


Abdeckung Typ F (Abb. 1)

Abdeckrahmen gegen die Einbauwand/-decke drücken und gleichzeitig Abdeckplatte mit den Händen nach vorne abziehen. (Abb. 2)

Abdeckplatte Exclusiv od. Glattflächig
Abdeckplatte compact

Abdeckplatte compact (Premium-Design) (Abb. 3)

Sensoranschlusskabel (Warning icon)
Drücker (PUSH)

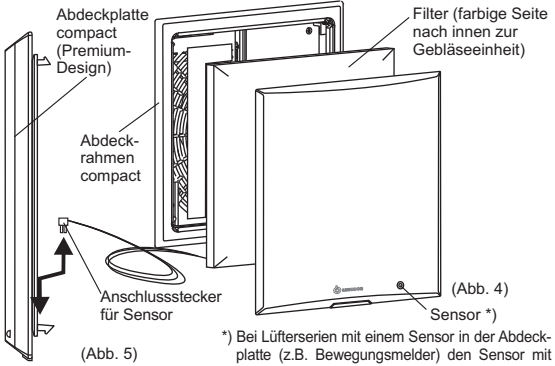

Abdeckplatte compact (Premium-Design)
Abdeckrahmen compact
Filter (farbige Seite nach innen zur Gebläseeinheit)
Sensor *)
Anschlussstecker für Sensor (Abb. 5)

*) Bei Lüfterserien mit einem Sensor in der Abdeckplatte (z.B. Bewegungsmelder) den Sensor mit einem weichen Tuch od. Pinsel reinigen. Sensorstecker hierzu abziehen (siehe Abb. 4 und 5).

Abdeckplatte mit beiden Händen vom Lüftungsgerät nach vorne abziehen oder "Drücker" einschieben bzw. Platte mit z.B. einer Gabel anheben und Abdeckplatte entnehmen. (siehe Abb. 1-3 bzw. Hinweis *)

Filter herausnehmen, austauschen oder durch ausklopfen bzw. absaugen reinigen (siehe Abb. 4).

Abdeckplatte auf das Lüftungsgerät ansetzen und aufdrücken bis alle Rasthaken einrasten (siehe Abb. 1 u. 2) bzw. feststehende Haken der Abdeckplatte (siehe Abb. 3) hinter dem Rahmen ansetzen und Platte andrücken.

Hinweis nach DIN EN 60335: Das Lüftungsgerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen od. geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung, wie das Lüftungsgerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Lüftungsgerät bzw. Einzelteilen des Lüftungsgerätes spielen.

